



Baumusterprüfbescheinigung Certificate



Zertifikatsnummer: 2931-2504-PSA25-047-E

Certificate number:

Ausgabe: 1

Issue:

Hersteller: Riwega GmbH
Obere-Insel-Straße 28
39044 Neumarkt (BZ)
Italy

Manufacturer:

Original-hersteller: 758665 - 0000

OEM:

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A/C
Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C

Typ: „SafeGuard AP 3 / AP 7“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type: 'SafeGuard AP 3 / AP 7' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Prüfgrundlagen: EN 795:2012
(EN ISO/IEC 17025T – Akkreditierungsumfang)
CEN/TS 16415:2013

*Tested according to:
(EN ISO/IEC 17025T – Accreditation Scope)*

Technische Spezifikationen: UNI 11578:2015
EN 365:2004

Technical specifications:

Prüfbericht: PSA25-047 Prüfbericht

Test Report:

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat
2930-2504-PSA25-047-Z

Remarks:

Extension E to main certificate 2930-2504-PSA25-047-Z

Seitenzahl Anhang: 3

Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.
TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

--
Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--
Datum / Date

Online Verification



04.04.2025
Ausstellungsdatum
Date of issue

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory

Ing. Georg Gottschlich
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

31.03.2030
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Erweiterung / Extension | 2931-2504-PSA25-047-E | Ausgabe / Issue: 1

TÜV AUSTRIA GMBH

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / Page: 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf-, Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH.
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at



Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A/C

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C

Typ: „SafeGuard AP 3 / AP 7“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type: 'SafeGuard AP 3 / AP 7' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Ausführung: Anschlagseinrichtung bestehend aus den folgenden Komponenten:

- Grundplatte: 80 x 485 x 4 mm, 12 Bohrungen: 4x Ø 11,5 mm | 8x Ø 9,5 mm
- Gewindebuchse eingeschraubt in Grundplatte und mit Mutter gesichert
- Stütze, eingeklebt mit Loctite 638 in Gewindebuchse: Ø 26 mm, unten: M26 Feingewinde, oben: M16 Gewinde, Höhe: 100 mm – 600 mm
- Anschlagöse mit Kennzeichnung
- M16 Mutter, M16 Sicherungsmutter
- Alle Komponenten bestehen aus Edelstahl 1.4301
- Montage auf allen zugelassenen Untergründen entsprechend Tabelle Seite 2

Die Anschlagseinrichtung „SafeGuard AP 3 / AP 7“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:

- Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 4 Personen als Einzelstütze (Typ A)
 - Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 4 Personen in Verbindung mit dem „Safe Guard Line“ Seilsystem als End-, Eck- und Zwischenstütze (Typ C)
- Maximale Feldlänge: 10 m

Model:

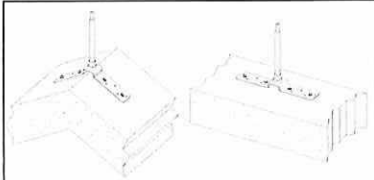
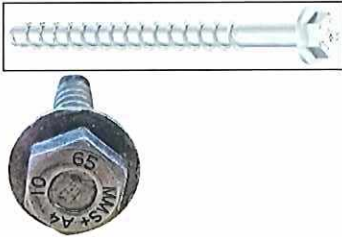
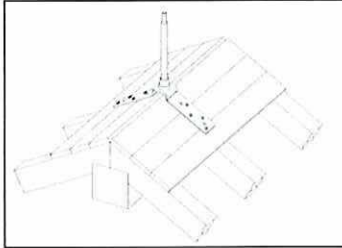
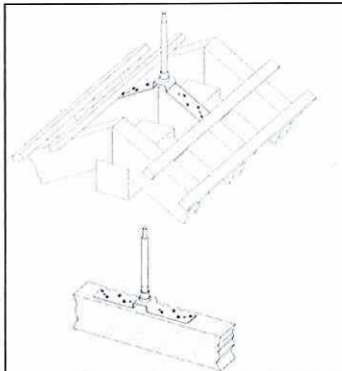
Anchor device made of the following components:

- Base plate: 80 x 485 x 4 mm, 12 holes: 4x Ø 11.5 mm | 8x Ø 9.5 mm
- Threaded bush is screwed in the base plate and is secured with a nut
- Bolt, glued in with Loctite 638 into threaded bush Ø 26 mm;
- bottom: M26 fine thread, top M16 thread, height: 100 mm – 600 mm
- Anchor eyelet with marking
- M16 nut, M16 safety nut
- All components made of 1.4301
- Mounting on all approved surfaces according to table on page 2

The anchor device 'SafeGuard AP 3 / AP 7' can be used for the following applications:

- For PPE against falls from a height for securing maximum 4 persons as single anchor point (type A)
 - For PPE against falls from a height for securing maximum 4 persons in combination with the horizontal line system type 'Safe Guard Line' as termination, corner and intermediate anchor (type C)
- Maximum field length: 10 m

Anschlageinrichtung Anchor device	Spezifikationen Specifications	Prüfung Test
	Bezeichnung: SafeGuard AP 3 / AP 7 Name: SafeGuard AP 3: Grundplatte gewinkelt SafeGuard AP 7: Grundplatte flach Grundplatte: 80 x 485 x 4 mm Base Plate: Rundstab: Ø 26 mm, 100 mm – 600 mm Steel Wire: Systemstütze: End-, Eck-, Zwischenstütze System post: End-, Corner-, Intermediate-Post Max. Feldlänge: 10 m Max. field length: Max. Personen: 4 Max. users: Art.-Nr.: 60319100 (100 mm Rundstab / Steel wire) – Art.-No.: 60319600 (600 mm Rundstab / Steel wire)	PSA25-047 (04.04.2025)

Untergrund Subfloor	Befestigungsmaterial Mounting material	Abbildung Illustration	Prüfung Test
Betondecke: mind. C20/25 DIN EN 206-1 gerissen, ungerissen Betonstärke mind. 120 mm <i>Concrete:</i> min. C20/C25 DIN EN 206-1 cracked, non-cracked concrete thickness: min. 120 mm	4 x Bolzenanker 10/30 Bohrlochtiefe: mind. 75 mm Bohrlochdurchmesser: 10 mm Anziehdrehmoment: 45 Nm <i>4 x bolt anchors 10/30</i> borehole depth: min. 75 mm borehole diameter: 10 mm tightening torque: 45 Nm		PSA25-047 (04.04.2025)
Betondecke: mind. C20/25 DIN EN 206-1 gerissen, ungerissen Betonstärke mind. 120 mm <i>Concrete:</i> min. C20/C25 DIN EN 206-1 cracked, non-cracked concrete thickness: min. 120 mm	4 x Betonschrauben 10x65 Bohrlochtiefe: mind. 75 mm Bohrlochdurchmesser: 8 mm Anziehdrehmoment: 20 Nm <i>4 x concrete screws 10x65</i> borehole depth: min. 65 mm borehole diameter: 8 mm tightening torque: 20 Nm		PSA25-047 (04.04.2025)
Holzbalken + Schalung Nin. 80 x 100 mm + min. 20 mm <i>Wooden beam + Formwork</i> Min. 80 x 100 mm + min. 20 mm	8 x Holzbauschrauben 8 x 120 (Schraubenlänge kann je nach Dachaufbau variieren) <i>8 x woodworking screws 8 x 120</i> (Screw length may vary depending on the roof structure)		PSA25-047 (04.04.2025)
Holzbalken Min. 100 x 140 mm <i>Wooden beam</i> Min. 100 x 140 mm	8 x Holzbauschrauben 8 x 120 (Schraubenlänge kann je nach Dachaufbau variieren) <i>8 x woodworking screws 8 x 120</i> (Screw length may vary depending on the roof structure)		PSA25-047 (04.04.2025)

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Prüfung Test
PSA25-047	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015 EN 365:2004	Baumusterprüfung / Type Examination

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer Certificate Number	Ausgabe Issue	Datum Date of Issue	Änderungen – Beschreibung Amendments – Description
2931-2504-PSA25-047-E	1	04.04.2025	Erstausgabe First Issue